

Annexe OA : À remplir par l'organisme agréé RGIE lors de la visite de contrôle

Attention : Veuillez remettre cette page à l'organisme agréé RGIE afin qu'il la complète et la signe.

Pour les réceptions entre le 01/12/2011 et le 15/02/2012, les pages Volet2_OA « GU_1Fr du 14/01/2011 » ou les pages 15 et 16 du formulaire Volet 1 « GU_3Fr du 22/10/2010 » peuvent être encore utilisées par l'OA et annexées comme telles aux nouveaux formulaires qui seront publiés prochainement.

de production visité
(du producteur)

• EAN

de l'organisme
à RGIE

de visite

de la visite (cocher
l'option utile)

EAN
Prélèvement 5 4 A F O U R N I R
EAN
Injection 6 4

S.G.S.

- ☒ Volet 1 : nouveau site de production photovoltaïque
- ☐ Volet 2 : S2 Extension sans ajout d'un nouveau dispositif de comptage « vert »
- ☐ Volet 2 : S3 Extension avec ajout d'un dispositif de comptage « vert »
- ☐ Volet 2 : S5 Remplacement d'un ou plusieurs onduleurs avec remplacement
- ☐ Autres

tous les cas, un relevé des index : de tous les compteurs doit être réalisé le jour de la visite de l'organisme agréé RGIE.

Relevés des index du compteur réseau

compteur réseau principal

Dénomination de l'index
(ex : heures pleines, heures creuses etc)

34535111

Index

- 0 0 0 0 0 5 . 8 -

compteur réseau (ex : exclusif nuit)

Dénomination de l'index


Index

Si vous avez plus de 2 compteurs réseau, veuillez copier et faire compléter cette page afin de la joindre au présent formulaire


1 OA

GU-OA_4Fr du 23/01/2012

Contrôlé par - Gecontroleerd door
SGS - SGS
Date/Datum 11/12/11
INSP 700 M. LAUWERS

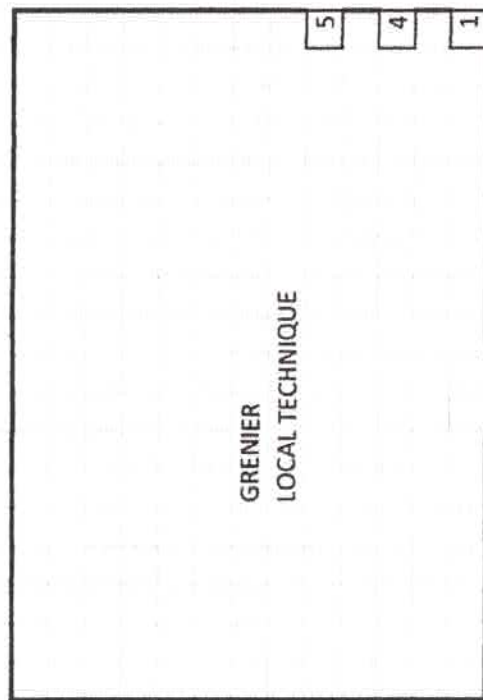

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Onduleur |
| 2 | Grd |
| 3 | TGBT |
| 4 | CV GPRS |
| 5 | Coffret additionnel |

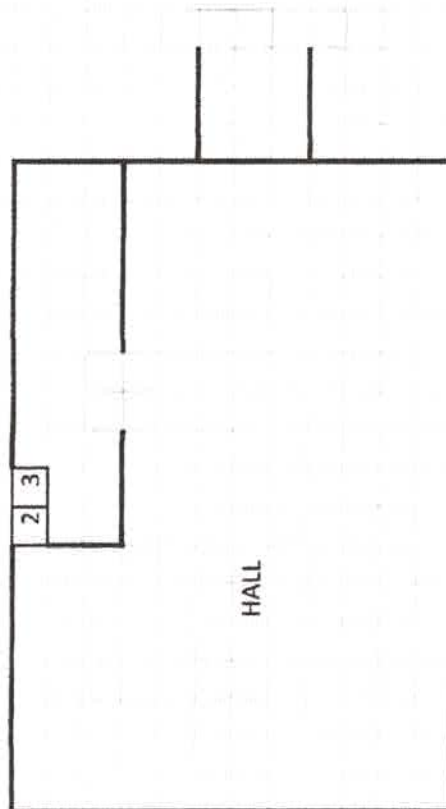

SUNSWITCH S.A.
Avenue Jean Monnet, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
TVA BE 0890.449.112

Contrôle par - Gecontroleerd door
SGS - SSB
Date/Datum 17/9/17
INSP TNO M. LAUWERYS

A1	A1	A1	A1	A1
A1	A1	A1	A1	A1
A2	A2	A2	A2	A2
A2	A2	A2	A2	A2


SUNSWITCH S.A.
Avenue Jean Monnet, 1
B-1348-1111
TVA BE 0850.449.112

P04918-1 BALLIEUX

Controle par - Gecontroleerd door
SGS - 593
Date Signat
M. LADURIS

af

Nom propriétaire: BALLIEUX Contact: 0473178624 Adresse: RUE SAINT FRANCOIS BE-5530 DURNAL		Installation N° dossier: P04918-1	Organisme agréé Nom de l'OA: Cachet de l'inspecteur:	Installateur SUNSWITCH S.A. Avenue Jean Mignier, 3 B-1348 LITGE TVA BE 0890-449-112
---	--	--	---	---

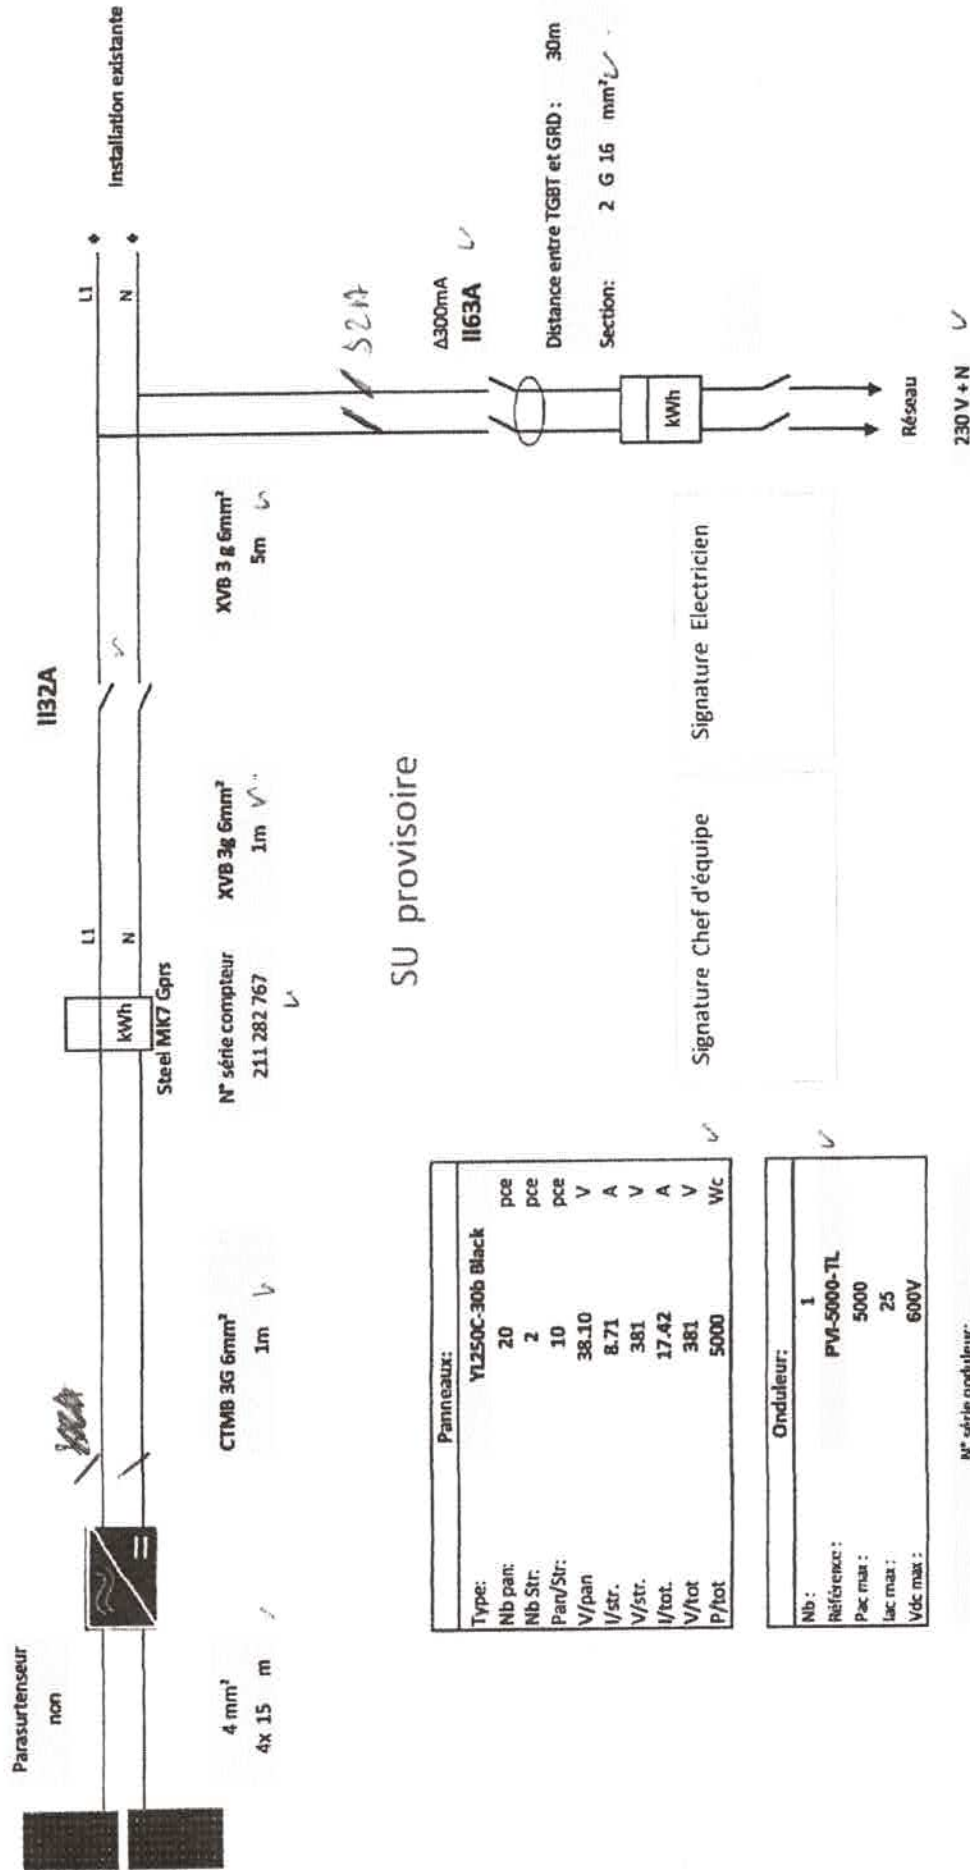

Panneaux:	
Type:	YL250C-30b Black
Nb pan:	20 pce
Nb Str:	2 pce
Pan/Str:	10 pce
V/pan:	38.10 V
I/str:	8.71 A
V/str:	381 V
I/tot:	17.42 A
V/tot:	381 V
P/tot:	5000 Wc

Onduleur:	
Nb:	1
Référence:	PVF-5000-TL
Pac max:	5000
Iac max:	25
Vdc max:	600V

N° série onduleur:
1323197042

Contrôle par : Contrôle d'installation
SCS : 05/12/17
Date d'installation : 05/12/17
IN : 05/12/17
M. LAUWERYS